

黄石港区消防救援大队文件

黄石港区消防救援大队关于湖北金港传奇悦生活店重大火灾隐患销案的请示

黄石港区安全生产委员会办公室：

根据《湖北金港传奇悦生活店重大安全生产事故隐患实行挂牌督办的通知》（港安办〔2023〕6号）要求，湖北金港传奇悦生活店被区安委会确定为重大火灾隐患单位，具体隐患整改情况：1. 其他建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志，应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%。通过联系消防维保公司对损坏疏散指示标识及应急照明灯进行更换、维修整改了此问题；2. 消火栓泵故障。通过联系消防维保公司对损坏消火栓泵进行维修整改了此问题；3.

喷淋泵故障。通过联系消防维保公司对损坏喷淋泵进行维修整改了此问题；4.火灾自动报警系统不能正常运行。通过联系消防维保公司对火灾自动报警控制柜故障点进行维修整改了此问题。

在区政府的高度重视下，在各行业部门的共同努力下，相关隐患问题已整改完毕，现已达到销号条件，具体情况见附件。现特向区安委办申请对湖北金港传奇悦生活店重大火灾隐患予以销案。

妥否，请批示。

附件：湖北金港传奇悦生活店整改后的情况及照片

黄石市黄石港区消防救援大队

2023年8月22日



附件：


湖北金港传奇悦生活店整改后的情况及照片

1. 其他建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志，应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的 50%。通过联系消防维保公司对损坏疏散指示标识及应急照明灯进行更换、维修整改了此问题；





2. 消火栓泵故障。通过联系消防维保公司对损坏消火栓泵进行维修整改了此问题;

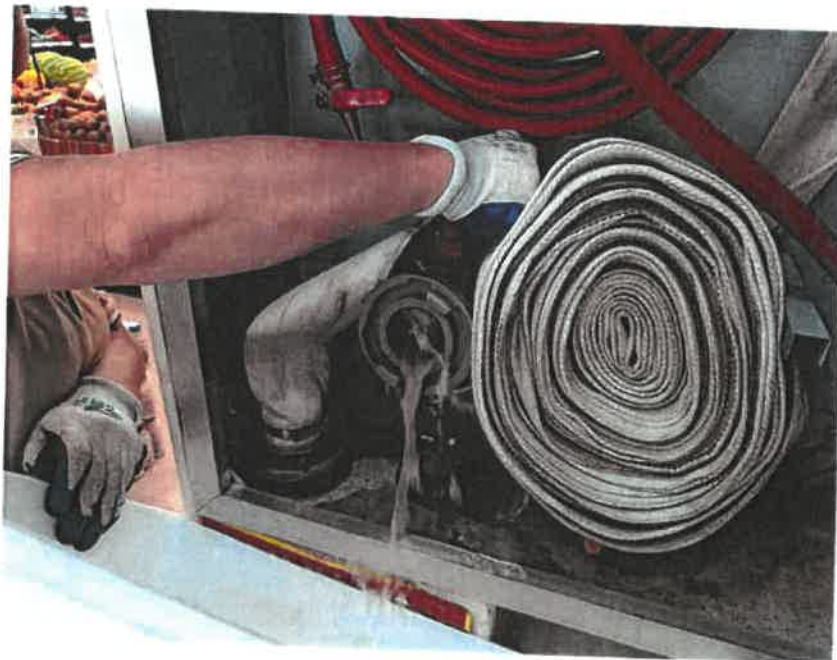

3. 喷淋泵故障。通过联系消防维保公司对损坏喷淋泵进行维修整改了此问题;



4. 火灾自动报警系统不能正常运行。通过联系消防维保公司对火灾自动报警控制柜故障点进行维修整改了此问题。

